

Инь. № дубл.
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инь. № подл.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр.				
Н.контр				
Утв				


SLA-O-4-20-H

Вход: подключение управляющ. устройства с пассивн. выходом 4-20 мА и протоколом HART, с использованием внешн. источника питания

Выход: подключение исполнит. устройства с пассивн. входом 4-20 мА и протоколом HART

(Схема подключения)

Лит	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

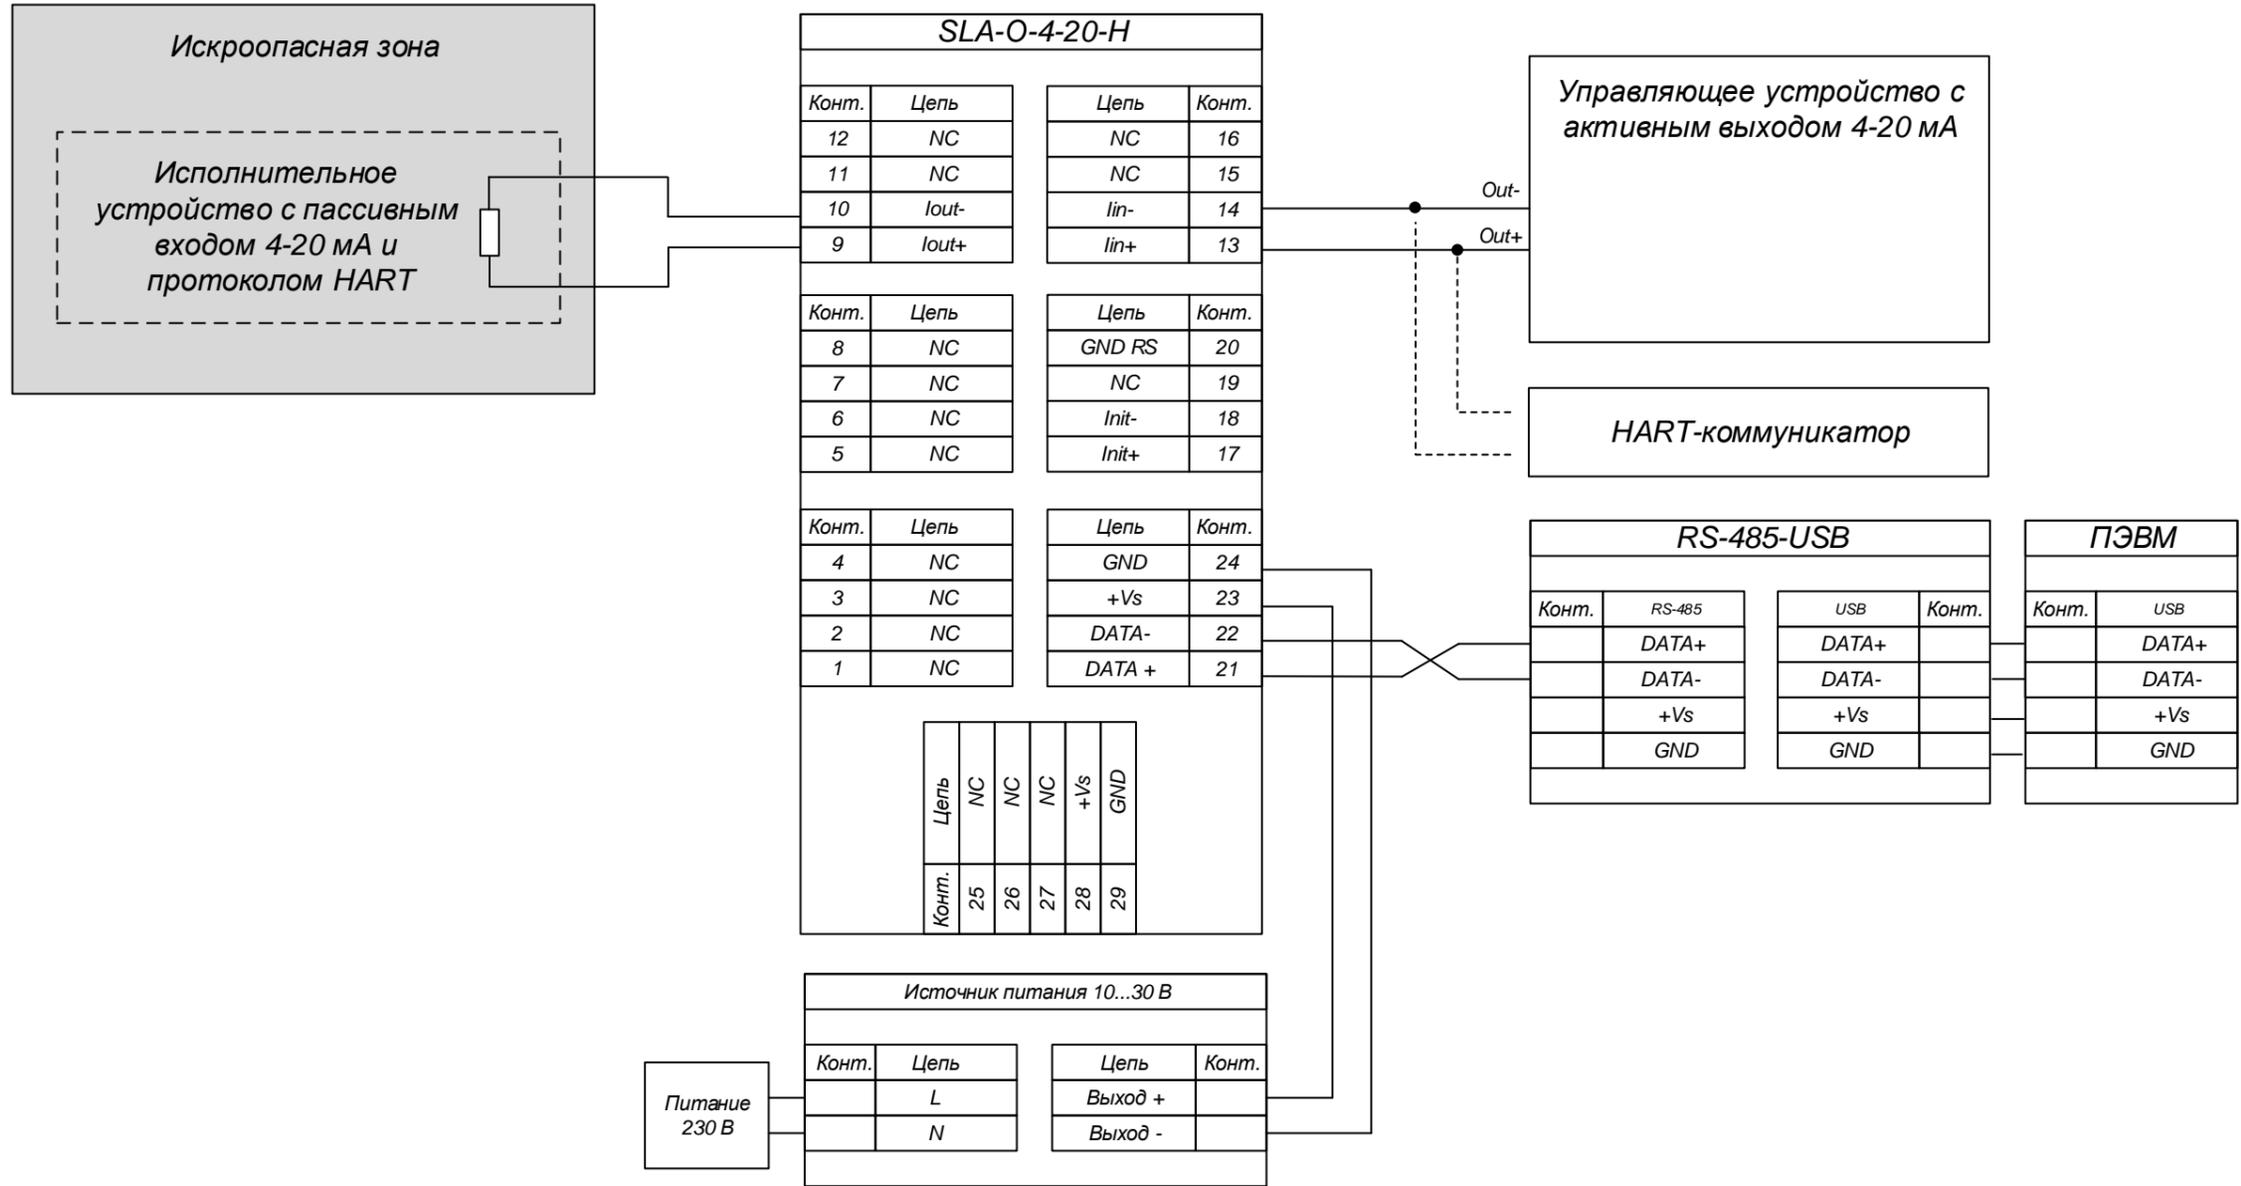

Инь. № дубл.
Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инь. № подл.

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	<p>SLA-O-4-20-H</p> <p>Вход: подключение управляющ. устройства с активным выходом 4-20 мА и протоколом HART</p> <p>Выход: подключение исполнит. устройства с пассивн. входом 4-20 мА и протоколом HART</p> <p>(Схема подключения)</p>	Лит	Масса	Масштаб
Разраб								
Пров								
Т.контр.								
Н.контр								
Утв								
						Лист 1	Листов 1	
						НИЛ АП ООО		