


Изм.	Лист	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр.				
Н.контр				
Уте				

SLAN-I-4-20-A
 Вход: подключение 2-х проводного датчика с пассивным выходом 4-20 мА
 Выход: подключение вторичного устройства (Схема подключения)

Лит	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

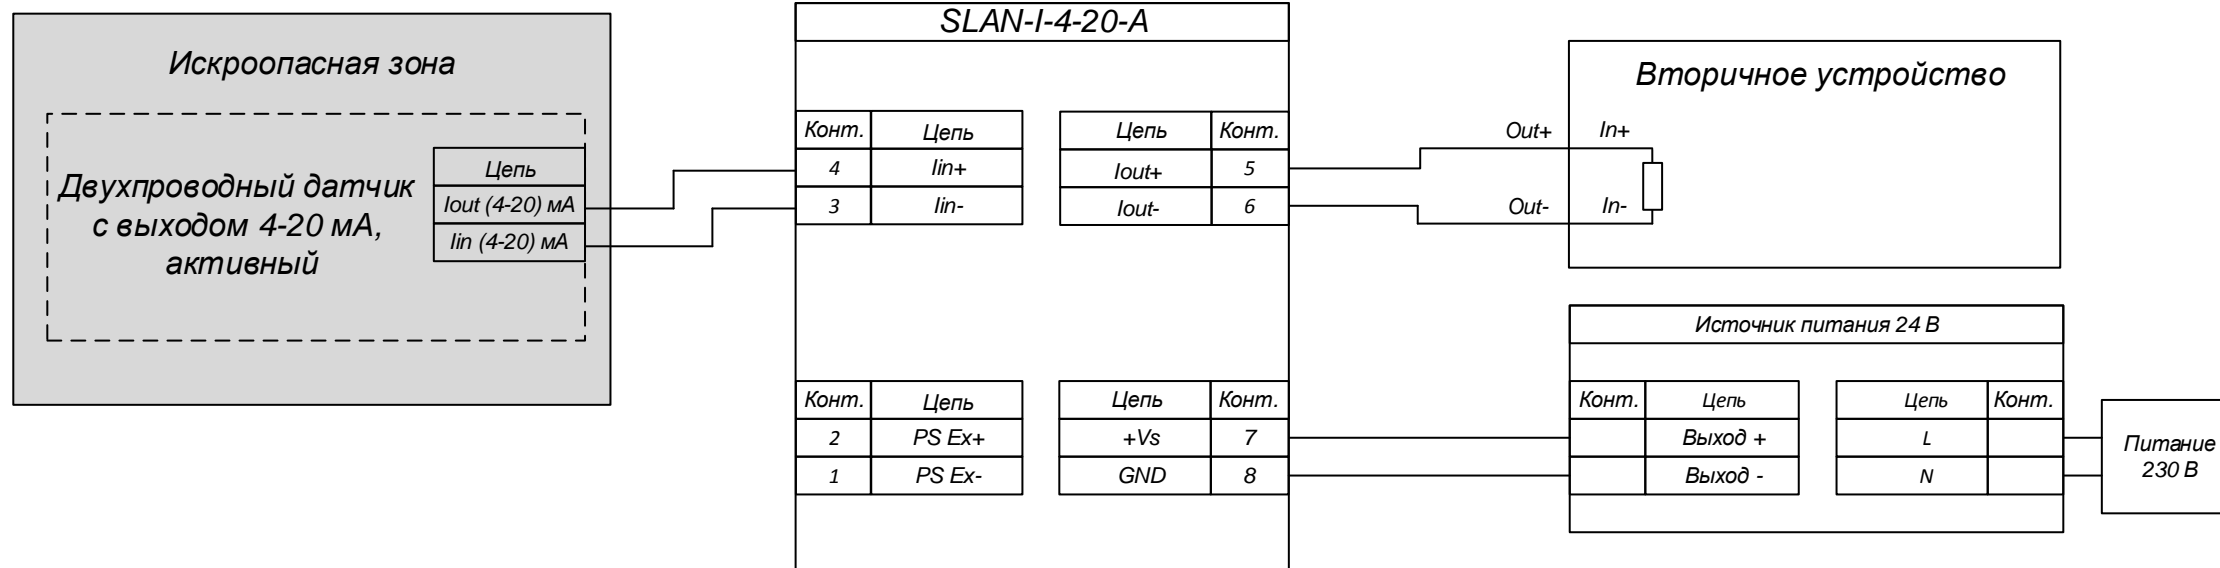

Изм.	Лист	№ докум	Подп	Дата	SLAN-I-4-20-A Вход: подключение 2-х проводного датчика с активным выходом 4-20 мА Выход: подключение вторичного устройства (Схема подключения)			Лит	Масса	Масштаб
Разраб										
Пров										
Т.контр.										
Н.контр										
Уте										
							Лист 1	Листов 1		
							НИЛ АП ООО			

