


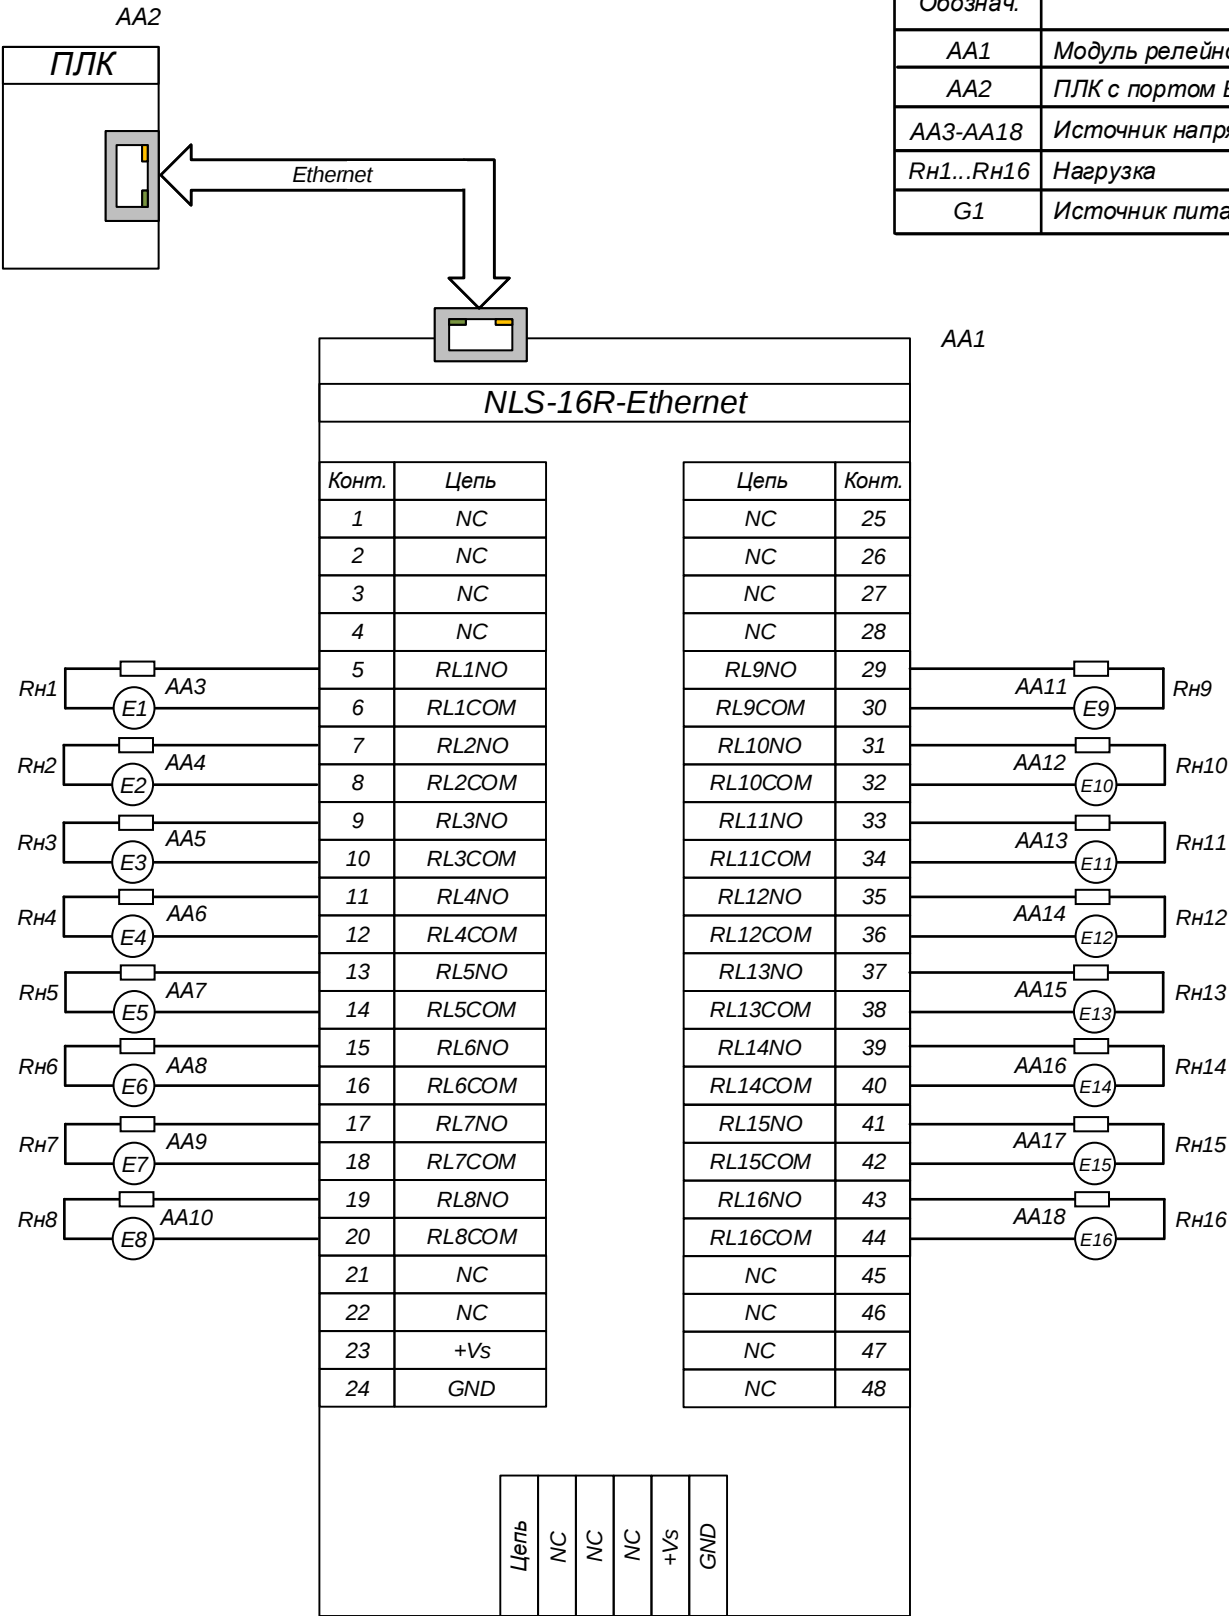

Поз. Обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Модуль релейного вывода NLS-16R-Ethernet	1	
AA2	ПЛК с портом Ethernet	1	
AA3-AA18	Источник напряжения до =30В (~250В)	16	
Rн1...Rн16	Нагрузка	16	
G1	Источник питания NLS-6024	1	

Примечания

1. NC = Not Connected (не подключен);

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	NLS-16R-Ethernet Подключение нагрузки к релейным выходам модуля (Схема подключения)	Лит		Масса	Масштаб
Разраб									
Пров									
Т.контр.									
						Лист 1		Листов 1	
Н.контр						НИЛ АП ООО			
Утв									